

# Содержание

<a href="#">Комплектация.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">О приборе.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Технические характеристики.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Условия эксплуатации.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Подключение прибора, подготовка к работе.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Обозначения на экране.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Настройка и использование прибора.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Калибровка датчика CO<sub>2</sub>.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Техническое обслуживание.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Возможные проблемы и способы их устранения.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Схема подключения.....</a>	<a href="#">12</a>

## Комплектация:

- Контроллер – 1 шт.
- Датчик Co2 – 1 шт.
- Датчик Температуры и Влажности – 1 шт.
- Блок питания (5v, 2a) - 1 шт.

Рис 1.



## О приборе

Прибор предназначен для контроля уровня углекислого газа, температуры и влажности. Используется в помещениях, где необходим постоянный контроль уровня CO<sub>2</sub>, температуры и влажности. Прибор имеет управляемые выходы для подключения внешних устройств:

- Управление углекислым газом (с помощью заслонок)
- Температуры (например, тена, обогревателя, кондиционера)
- Влажности (например, увлажнителя, осушителя)

## Технические характеристики

- Уровень измерения концентрации  $\text{CO}_2$ : от 400 до 5000 PPM , либо 10000 PPM(в зависимости от комплектации)
- Точность измерения  $\text{CO}_2$ :  $\pm 50$  PPM + 2% от измеряемого значения
- Диапазон измерения температуры:  $-40 + 85^\circ$
- Точность измерения температуры:  $\pm 0,5^\circ$
- Диапазон измерения влажности – 0 – 100%
- Точность измерения влажности  $\pm 3\%$
- Разрешение точности  $t \setminus h - 0.1$
- Режим управления: Автоматический
- Напряжение 5В (2000mA)
- Управление приборами от 5 до 220В
- Габаритные размеры Д\*Ш\*В (мм.): 105x90x60
- Выходная мощность управляемой колодки до 1000 Вт (свыше 1000Вт необходимо использовать контактор)

## Условия эксплуатации

- Устройство сохраняет работоспособность при температуре от  $0^\circ\text{C}$  до  $45^\circ\text{C}$  и влажности от 0% до 95%<sup>1</sup>
- Избегайте попадания влаги и не допускайте механических повреждений датчиков
- Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.
- **Не рекомендуется** крепить датчик к стенам помещений, потому что в условиях высокой влажности и низкой температуры на стенке возможна конденсация влаги.
- Прибор и датчик необходимо содержать в чистоте и не допускать загрязнение пылью (или грибными спорами, если прибор используется в грибном хозяйстве) наружной температуры на наружной стенке возможна конденсация влаги
- Напряжение в сети, питание контроллера: 5 В / 2000 мА.
- Храните прибор и комплектующие в местах, недоступных для детей!
- Соблюдайте технику безопасности при работе с углекислым газом и электрическими приборами
- Датчик чувствителен к резким перепадам температуры и движению воздуха. Если резко вынести датчик из тепла в холод(или наоборот), то показания могут увеличиться и потом придут в норму.
- Используйте стабилизатор напряжения для защиты прибора от перепадов напряжения в электросети.
- Напряжение в сети/допустимый диапазон: 220 В / 220-240 В.
- Частота переменного тока/допустимый диапазон: 50 Гц / 47÷63 Гц.

### **!!ВАЖНО!!**

Не роняйте датчик! Не перекручивайте и не дергайте провод датчика!  
Не допускайте образование конденсации на самом датчике! (Если это вдруг случилось, то необходимо просушить датчик)

<sup>1</sup> Рабочий уровень 95% влажности устанавливается производителем датчика, однако в результате экспериментов датчик стабильно работал при 99% влажности. ВАЖНО НЕ ДОПУСКАТЬ КОНДЕНСАЦИИ НА ДАТЧИКЕ!!!

## Подключение прибора, подготовка к работе

1. Подключите датчик CO<sub>2</sub> и датчик t\h к прибору
2. Подключите внешние устройства для регулирования Co<sub>2</sub>, температуры и влажности в соответствии с схемой подключения
3. Подключите подводящий провод управления внешними устройствами в соответствии с схемой подключения
4. Подключите блок питания к прибору
5. Подключите прибор в розетку (220В), на экране появится окно с версией вашей прошивки и окно загрузки прибора (10-15 секунд)




## Обозначения на экране

В рабочем режиме на экране отображается:

- Co<sub>2</sub> – Текущий уровень углекислого газа
- T – Температура
- H – Влажность

Рис 2.

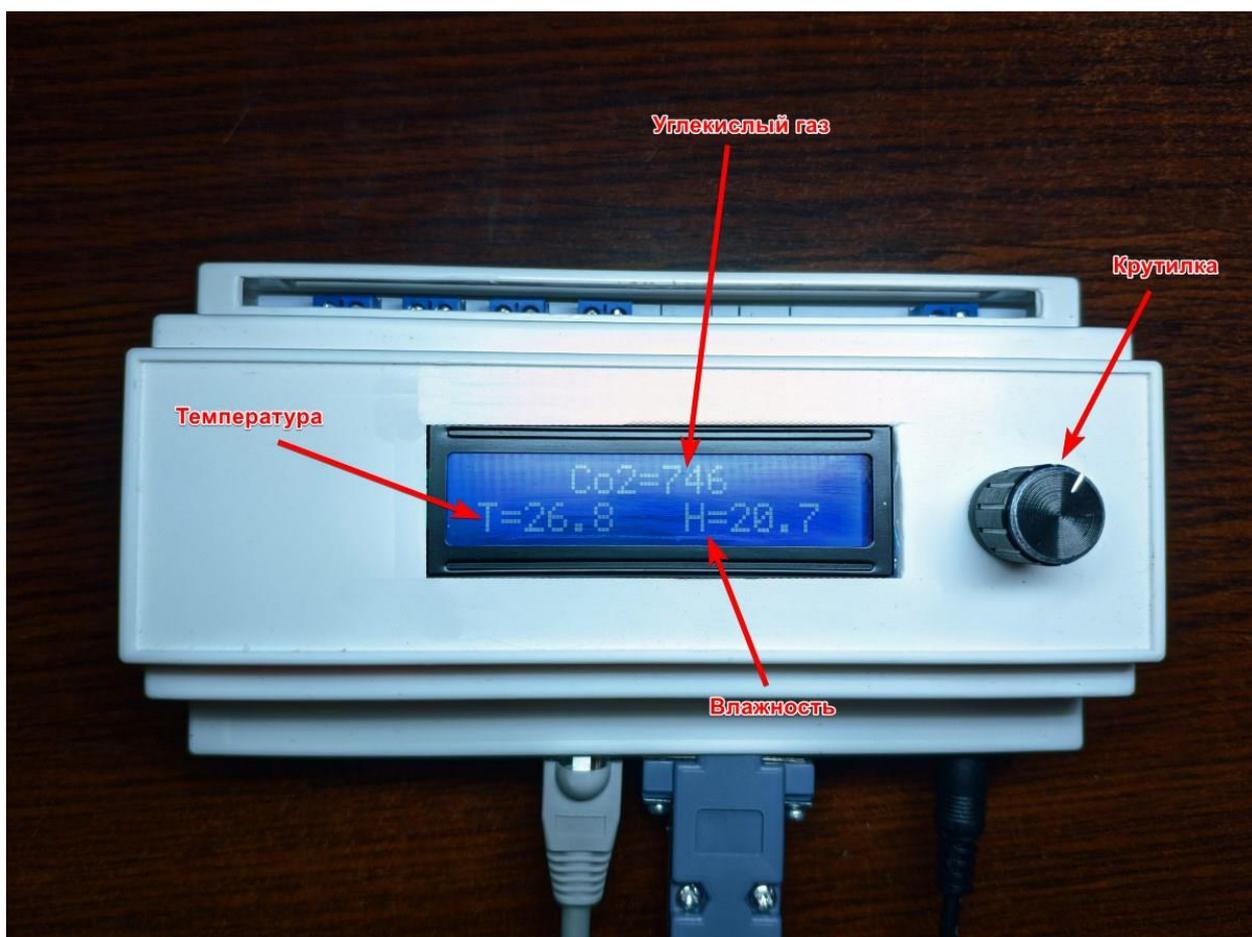

## Настройка и использование прибора

Для настройки прибора необходимо установить:

- MinCo2 – Минимальный уровень co2
- MaxCo2 – Максимальный уровень co2
- MinTemp – Минимальная температура
- MaxTemp – Максимальная температура
- MinHum - Минимальная влажность
- MaxHum – Максимальная влажность

Так же необходимо определиться с режимом работы (Mode) прибора для температуры, влажности и углекислого газа

- **Режим CO2- HI** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении верхнего предела углекислого газа и выключаться по достижении нижнего предела углекислого газа. Данный режим предназначен для понижения уровня CO2, применяется в грибоводстве.
- **Режим CO2 - LO** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении нижнего предела углекислого газа и выключаться по достижении верхнего предела углекислого газа. Данный режим предназначен для повышения уровня CO2 применяется в растениеводстве.
- **Режим Temperature - HI** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении верхнего предела температуры и выключаться по достижении нижнего предела температуры. Данный режим предназначен для понижения температуры в помещении.
- **Режим Temperature - LO** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении нижнего предела температуры и выключаться по достижении верхнего предела температуры. Данный режим предназначен для повышении температуры в помещении.
- **Режим Humidity - HI** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении верхнего предела влажности и выключаться по достижении нижнего предела влажности. Данный режим предназначен для понижения влажности в помещении.
- **Режим Humidity - LO** – означает что прибор подключенный в колодку будет включаться по достижении нижнего предела влажности и выключаться по достижении верхнего предела влажности. Данный режим предназначен для повышении влажности в помещении.

По умолчанию установлены режимы CO2 - HI, Temperature - LO, Humidity – LO

**Дополнительные параметры меню и их описание:**

- **Timer**(в пункте Temperature) – это время задержки включения в секундах по параметру температура.  
Данный параметр нужен в том случае если вы используете контроллер для управления кондиционером.  
*Область применения – кондиционер только что охладил помещение до минимума и выключился, и в этот момент вы заходите в помещение и температура опять*

повысилась до максимума. Если кондиционер опять включится, то компрессор кондиционера получит повышенный пусковой ток, что уменьшает срок эксплуатации компрессора. Чтобы такого не случилось необходимо выставить время задержки (Timer). Рекомендуемое время 3 минуты(180 сек). По умолчанию параметр – 10 секунд.

- **Time 1 и Time 2** (В пункте Co2) – Время(в секундах) подачи питания на колодку 1 и колодку 2

*Область применения – применяется в том случае когда необходимо открывать заслонку не полностью (подходит только для заслонок без возвратной пружины).*

*Например вы знаете что время полного открытия и закрытия заслонки составляет 60 секунд, а вы хотите чтобы заслонка открывалась и закрывалась на половину. В таком случае необходимо установить параметр 30 секунд для каждого пункта.*


#### **Пример настройки и входа в меню:**

1. Для настройки и установки параметров используется крутилка (Рис 2) которая находится справа.
2. При ее повороте влево или вправо вы переходите от одного пункта меню к другому
3. Чтобы войти в данный пункт меню нажмите на крутилку двойным щелчком (вы услышите щелчок)
4. Например вы перешли в меню 1. Temperature, а затем в 1.1.MinTemp
5. Выставьте минимальную температуру, а затем подтвердите свой выбор и сохраните значение нажав на крутилку
6. Для каждого параметра необходимо установить необходимое вам значение

Для параметров MinTemp, MaxTemp, MinHum, MaxHum - Один короткий оборот равняется 0.1, один быстрый оборот равняется 1.0

Для параметров MinCo2 и MaxCo2 - Один оборот равняется 100

7. После настройки перейдите к пункту меню «5.Reload» (перезагрузка) и перезагрузите устройство
8. Прибор готов к работе

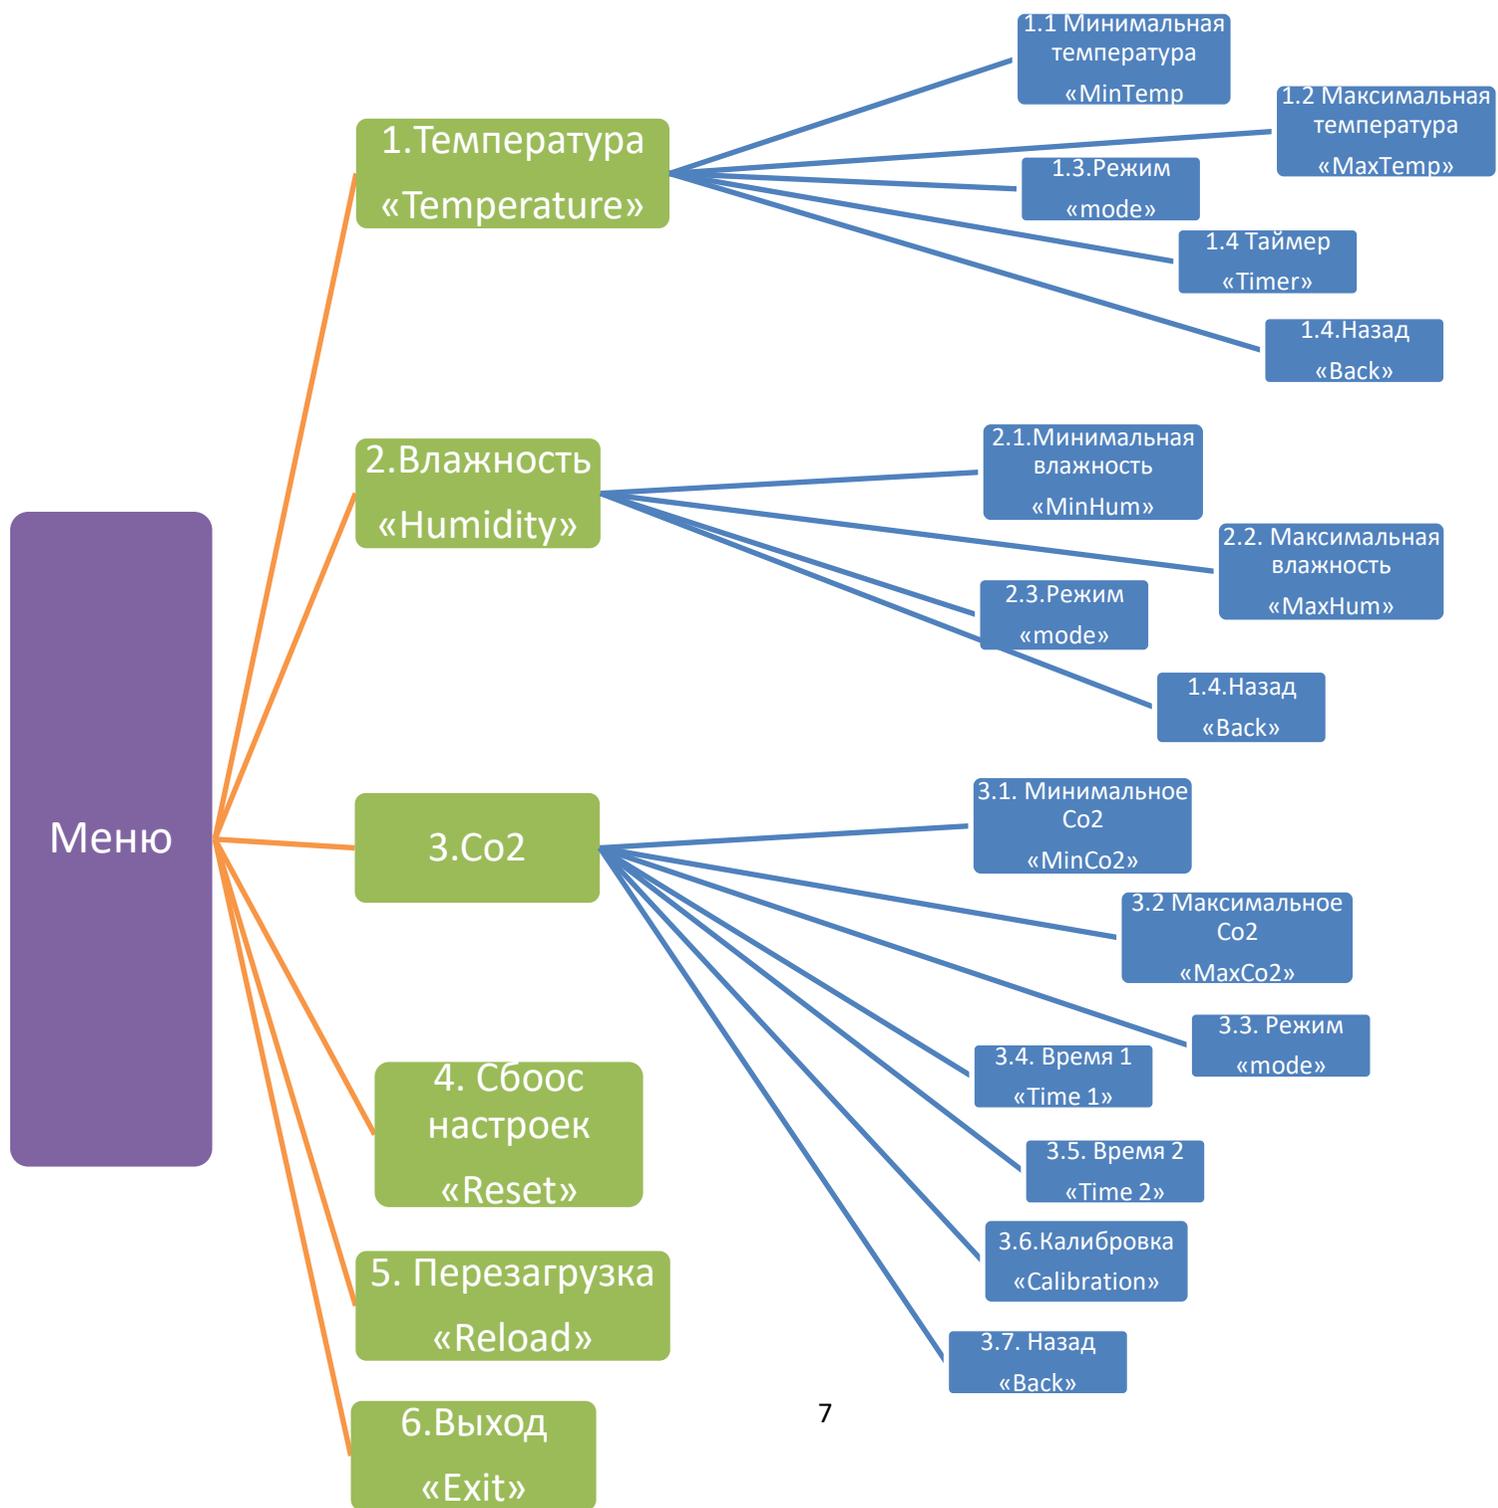

## Калибровка датчика CO2

При первом включении калибровка не требуется. Калибровку необходимо производить примерно раз в год или при возникновении сомнений в показаниях

Для калибровки датчика необходимо сделать следующее:

**0. КАЛИБРОВКА ДАТЧИКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10° ДО +35° И ТОЛЬКО НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ НАУДАЛЕНИИ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ CO2 (ВЫХЛОП ВЕНТИЛЯЦИИ ИЛИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И Т.Д.)**

1. Вынести датчик на свежий воздух (показания могут повыситься)
2. Датчик необходимо продержать на свежем воздухе в течении 20 минут
3. Затем необходимо зайти в Меню
4. В Меню выбрать пункт «3.Co2», затем выбрать пункт «3.4.Calibration»
5. На экране появится надпись «Calibrate?» и будет отображаться текущее значение температуры датчика
6. Выбираем значение «YES» и тем самым подтверждаем что хотим калибровать датчик



7. На экране появится надпись «Calibration...» и появится отчет времени и текущая температура датчика



8. Калибровка датчика занимает 120 секунд
9. По завершению экран вернется в прежнее состояние. Калибровка завершена.

## Техническое обслуживание:

Техническое обслуживание необходимо производить раз в 3 месяца

Перед началом выполнения технического обслуживания необходимо отключить прибор от электросети и произвести визуальный осмотр прибора, датчиков и соединительных проводов

1. Выполнить чистку с помощью мягкой сухой ветоши, протереть корпус прибора и продуть его от пыли
2. С помощью мягкой щетки или мягкой ветоши аккуратно очистить датчик Co2 от пыли, грязи или образовавшихся спор
3. Проверить надежность крепления проводов датчиков, а так же проводов на соединительных колодках
4. При необходимости выполнить калибровку датчика

## Возможные проблемы и способы их устранения

№	Проблема	Решение
1	Показание Температуры\Влажности показывают значение «nan»	-Проверьте воткнут ли датчик -Проверьте целостность кабеля датчика -Проверьте целостность датчика
2	Показания Температуры или Влажности отличаются от температуры на градуснике	- Необходимо провести ручную калибровку, для этого необходимо зайти в меню и встать на пункт Temperature, затем нажать и держать на крутилку до тех пор пока не появятся цифры. Вы увидите значение 0.0, Вам же необходимо выставить значение со смещением в эту сторону. <i>Например если на градуснике 16, а на контролере 18, то необходимо поставить значение -2.0</i>
3	Реле управляющее влажностью постоянно щелкает	-Вероятно вы поставили слишком маленький шаг для измерения влажности, учитывая погрешность влажности рекомендуемый шаг не менее 2.0 ед. %
4	Показание углекислого газа «-1»	-Проверьте воткнут ли датчик и закручены ли винты -Проверьте целостность кабеля датчика -Проверьте целостность датчика
5	На экране отображаются иероглифы	-Во время работы контроллера был задет один из проводов датчиков или контроллер подвергся механическому воздействию. Перезагрузите контроллер - Контроллер используется без стабилизатора, необходимо использовать стабилизатор
6	Контроллер перезагружается	(Функция перезагрузки на контроллере реализована для предотвращения зависаний Зависания в свою очередь могут быть вызваны нестабильностью в сети или движению обратного тока от приборов)  - Отключите все управляемые приборы от устройства, а так же подводящий ток. Если проблема исчезла, то ищите проблему в управляемых приборах - Если ваш прибор находится в щитке рядом с силовыми кабелями и устройствами, то необходимо переместить прибор в место где не будет создаваться «наводок» на сам прибор - Рядом с прибором размещены контакторы или пускатели которые создают наводки или помехи, переместите устройство дальше от них - Контроллер используется без стабилизатора, необходимо использовать стабилизатор - Возможно у Вас временные скачки в сети и необходимо подождать сеть не стабилизируется
7	Показания Co2 неверные	- Проверьте не скопился ли на датчике конденсат, если конденсат присутствует, то необходимо просушить датчик - Если конденсат отсутствует, необходимо провести калибровку датчика в соответствии с инструкцией
8	Реле щелкает, но питание не	-Проверьте есть ли питание на входе управления

	подается	-Проверьте все ли провода подключены как нужно
9	Не включается управляемый прибор	-Проверьте есть ли питание на входе управления -Проверьте все ли провода подключены как нужно -Проверьте правильно ли вы настроили прибор и должен ли он действительно сейчас срабатывать
10	Показания стали иными (отличными от обычных)	- Проверьте блок питания подключаемый к контроллеру. - Если вы по какой-то причине используете блок питания не из комплекта, то убедитесь что блок питания отвечает требованиям - 5V и не ниже 2A
11	После калибровки датчика Co2 показания неверные	- Калибровка была произведена неверно, проверьте температурный режим калибровки, проверьте выполнена калибровка на свежем воздухе. Делайте калибровку СТРОГО по инструкции!
12	Экран слишком тусклый\яркий	- Необходимо открыть верхнюю крышку корпуса позади экрана с помощью отвертки подрегулировать(рисунок ниже) отверткой по часовой стрелке (если слишком тусклый) или против часовой стрелки (если слишком яркий) 
13	На экране не отображаются значения, но в меню при этом заходит	- Проверьте датчик температуры и влажности, кабель датчика и плотно ли воткнут датчик

Рис 3.

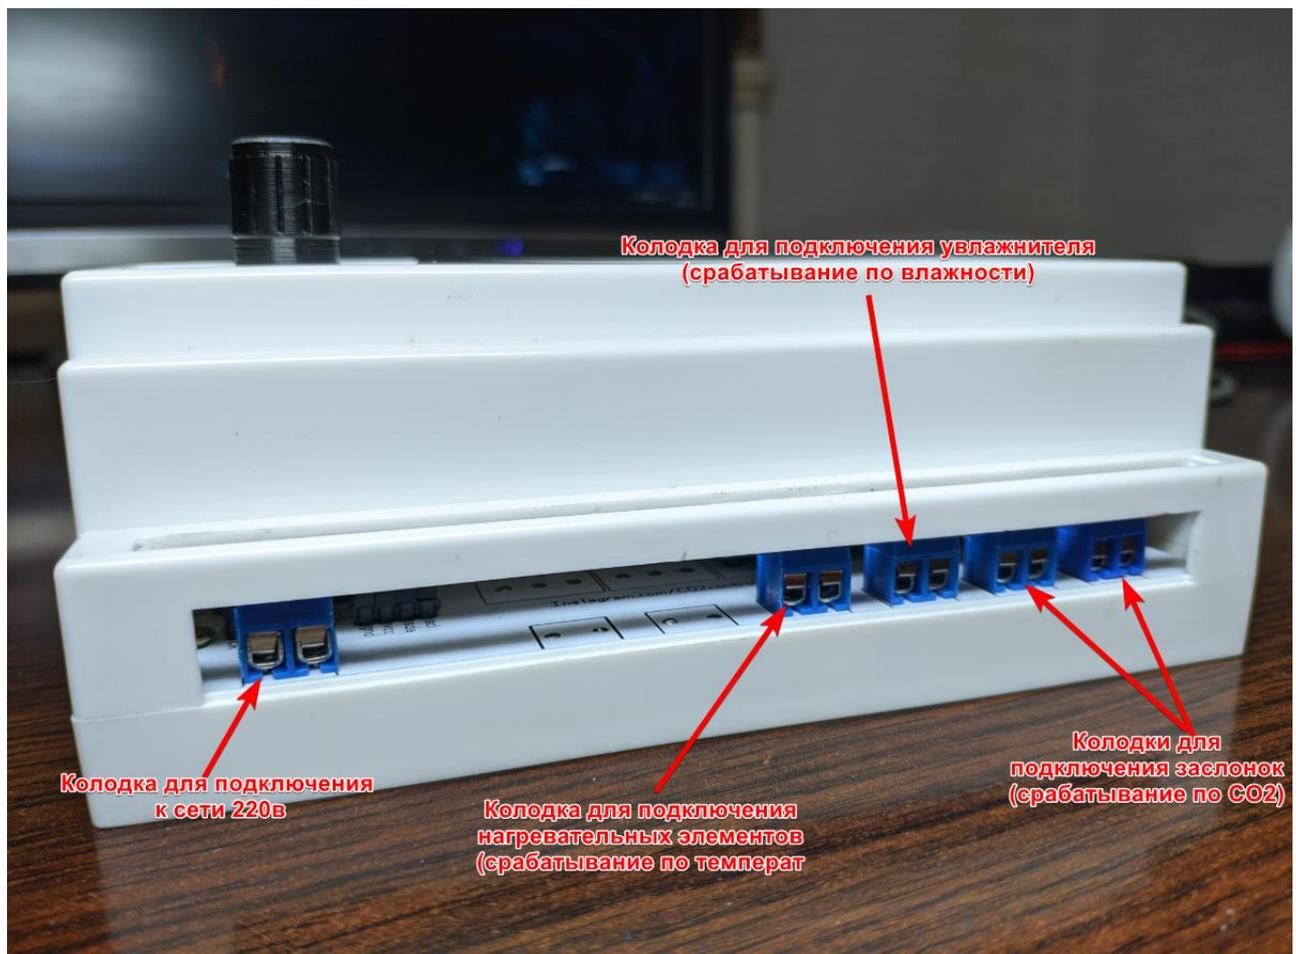


Рис 4.



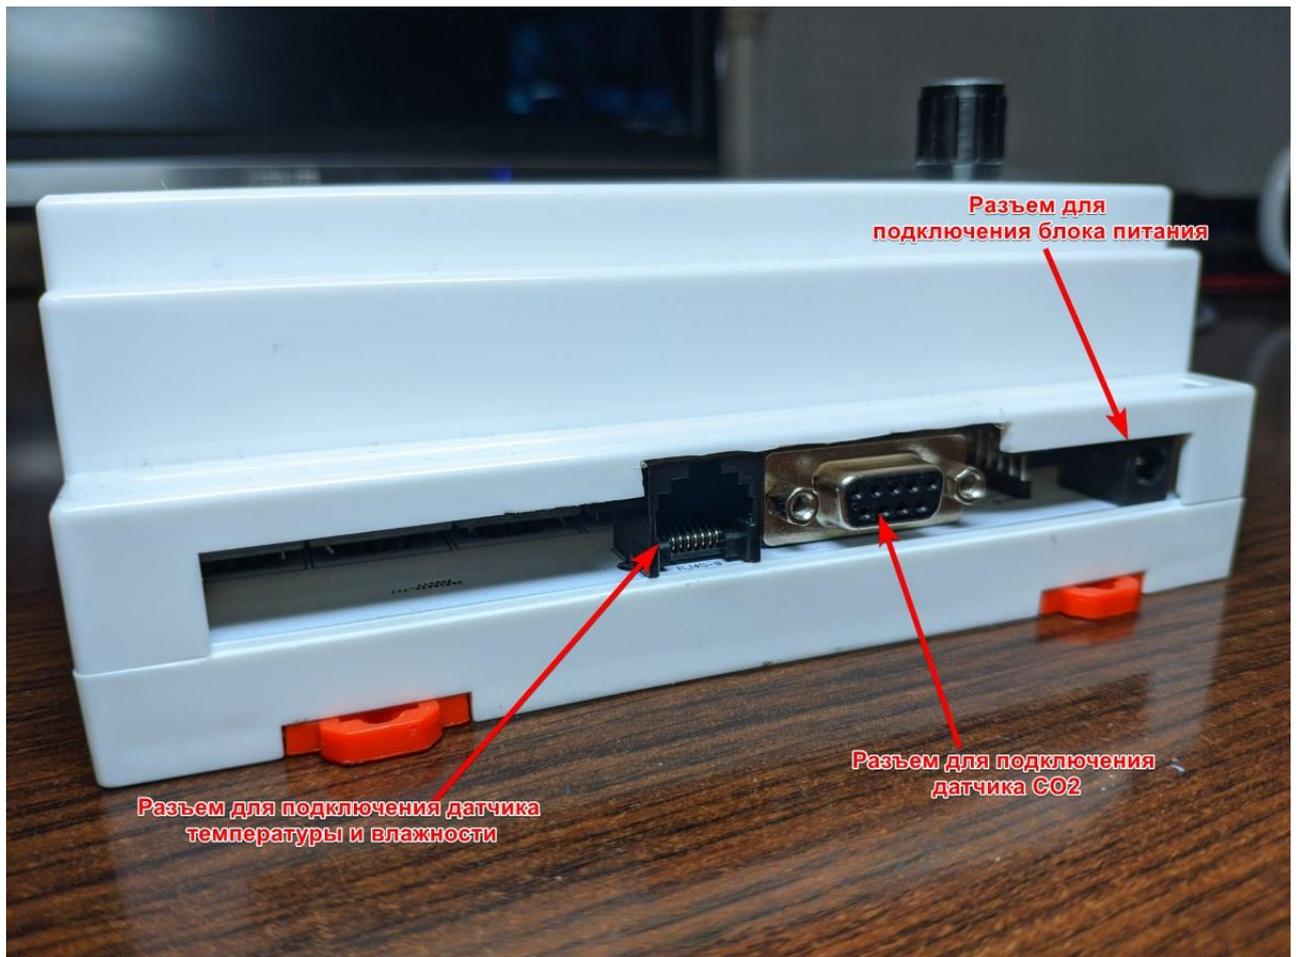


Рис 5. Пример размещения датчиков с учетом вентиляции.



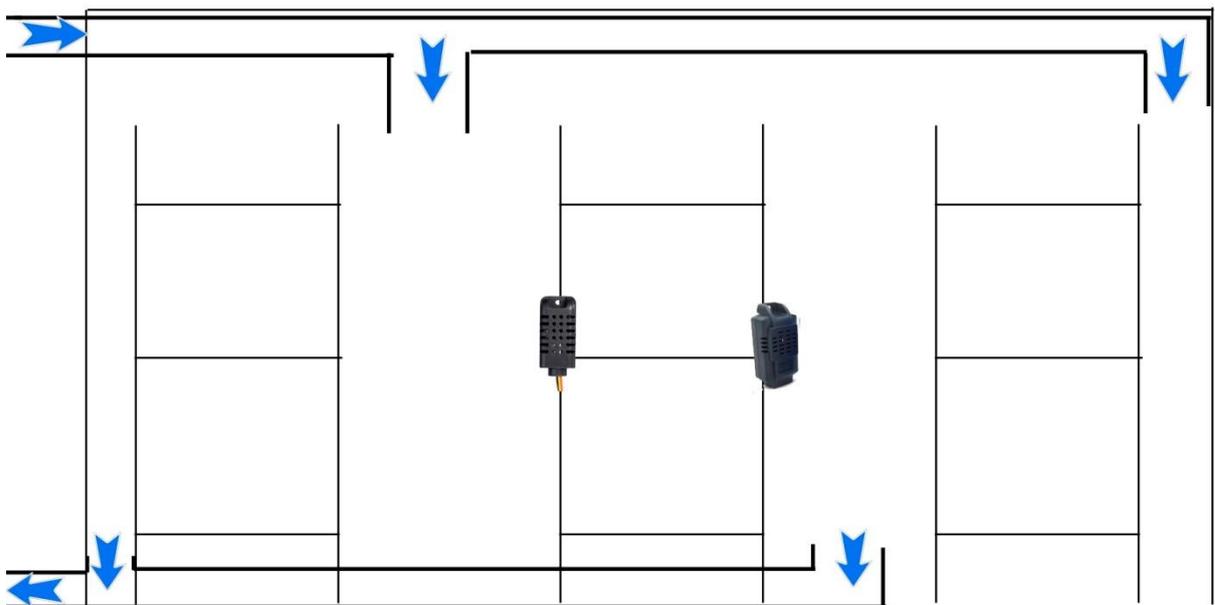

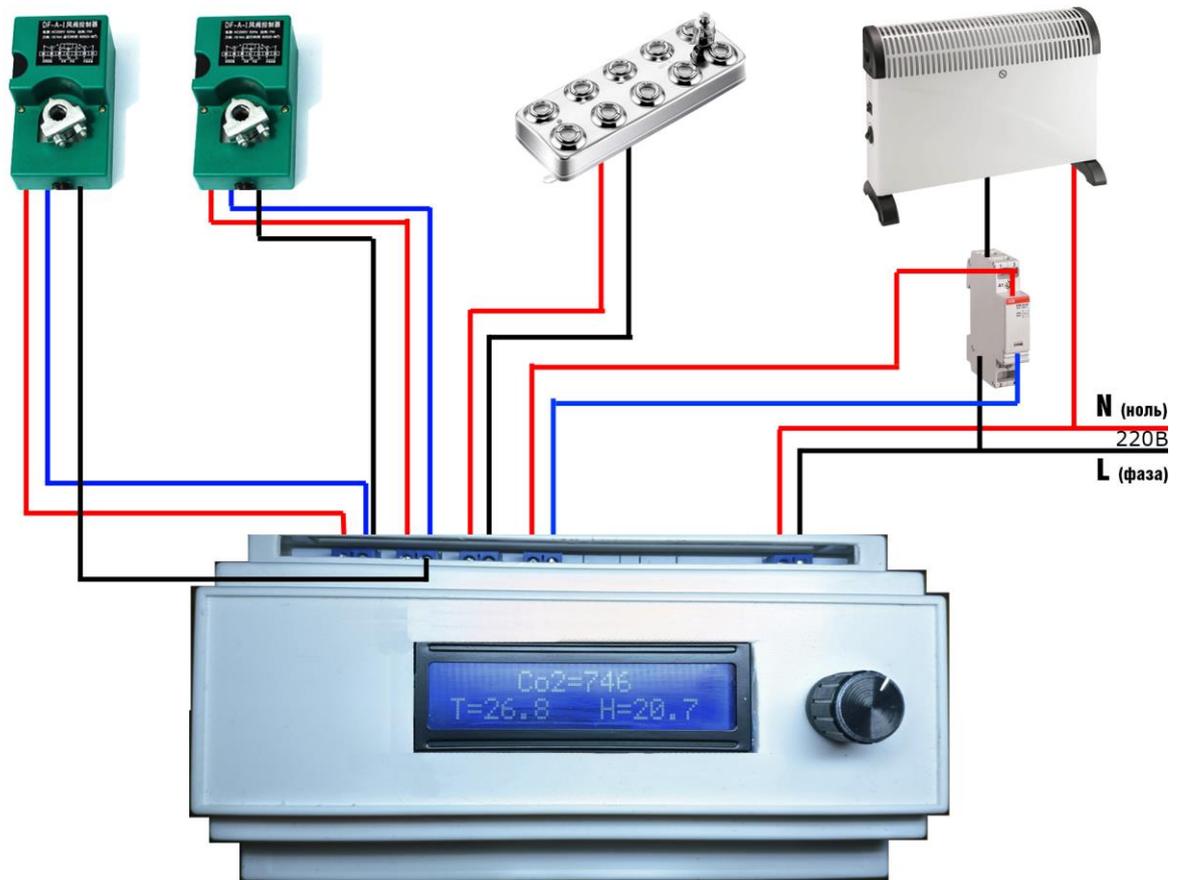

Пример схемы подключения с вентилятором и с потребителем свыше 1кВт(с контактором):

